




Vanalinna-tüüpi valgusti "Kuressaare" paigutus müüril

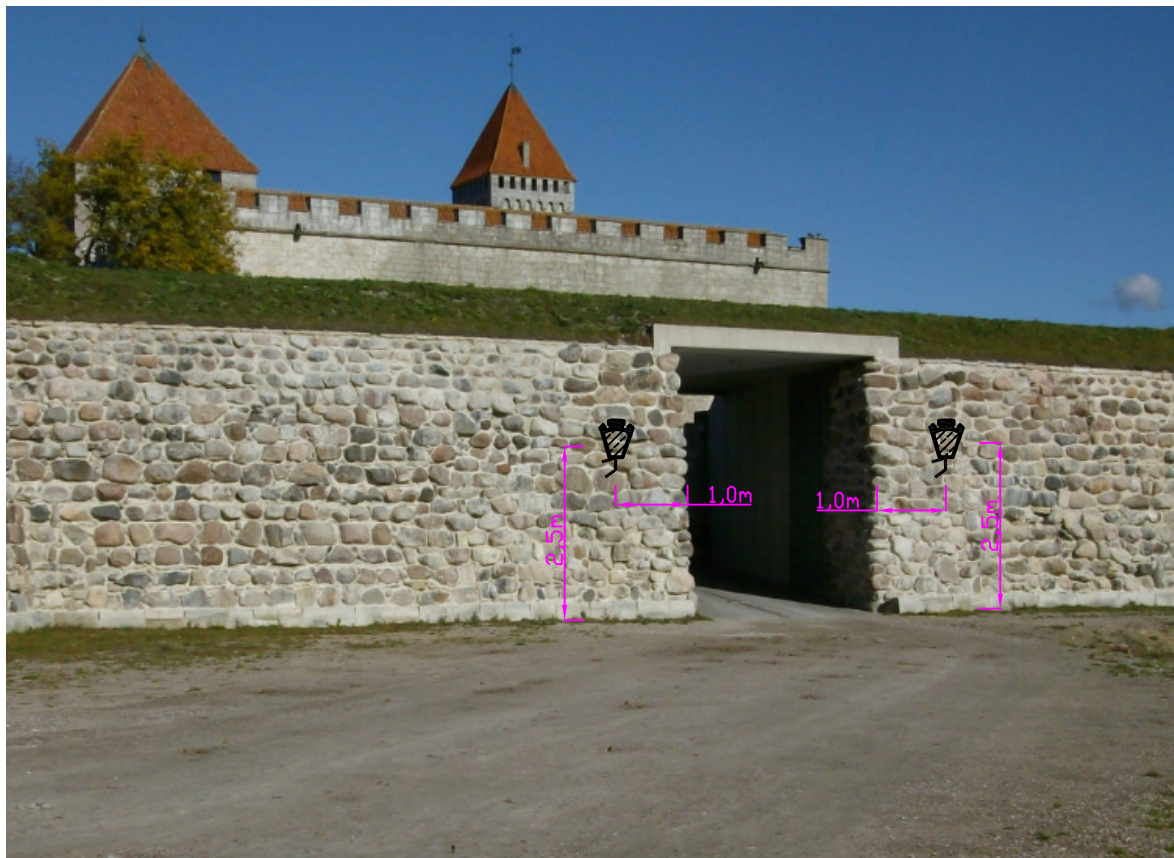

Valgusti "Kuresaare" orient. mõõtmed
Külgvaade. M 1:10

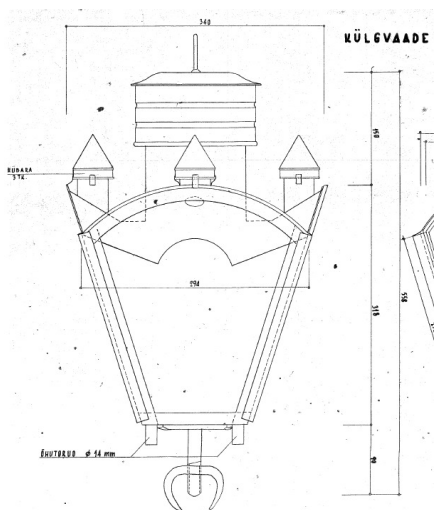


Valgusti "Kuresaare" orient. mõõtmed
Pealtvaade. M 1:10

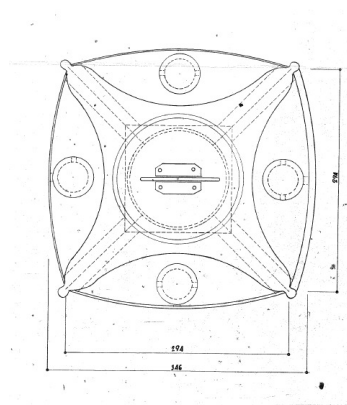

MÄRKUSED

1. Valgustite toiteks paigaldada kaabel alates ol.olevavast valgustuse harutoosist (asukohaga linnavallist läbipääsu ala lae all).
2. Valgustite toitejuhtmete hargnemise tarbeks paigaldada uus pinnapeale harutoos (paigaldus sarnaselt olemasolevaga).
3. Harudooside ning valgustite V1 ja V2 vahelised kaablid tuleb süvistada paneeli või maakivi müüri vuukidesse. Pärast kaablite paigaldamist tuleb vuugid uuesti seguga/mördiga täita. Säilitada müüri visuaalne hetkeolukord.



ProSystem

Tel.+372 671 4183, E-mail info@prosystem.ee
Tegevuslitsents EL10859120-0001 13.11.2002

Projekt/taadl		Objekt		Kuressaare linnuse juurdepääsutee, valgustus	
Tellija		Lemminkäinen Eesti AS		TP	
Objekti asukoht		Linnuse tee, Kuressaare linn, Saare maakond		Töö nr.	
Joonise nimi		Valgusti müüri paigaldamise eskiis		P450	
Lehekülg		1/1		Joonise nr.	
Lehe mõõt		A4		EL-4	
Mõõtkava		-		Kuupäev	
18.11.2016		Fall		P450 TP EL-5-01 V01 Valgusti Seinale Paigaldamise Eskiis.dwg	